

Πρόγραμμα Εμβολιασμού COVID-19

Επιχείρηση Ελευθερία





1

**Παραλαβή και ορθή φύλαξη των
εμβολίων**

2

Διαδικασία Εμβολιασμού



1. Διαδικασία Παραλαβής και ορθής φύλαξης των εμβολίων

1.1 Παραλαβή και μεταφορά εμβολίων

Διενέργεια οπτικού ελέγχου των ισοθερμικών κιβωτίων βεβαιώνοντας ότι το κιβώτιο είναι σφραγισμένο, χωρίς εξωτερική φθορά και φέρει επισημάνση με QR code και ημερομηνία λήξης του σκευάσματος.



ID: 1-2288492
LOT: XD955
ORDER: CVDOT-38029
VACCINE: 4-JOHNSON
EXP. DATE: 2023-02-28
SHIPPED: 2021-04-28 10:08:11

VALID UNTIL: 2021-07-25 10:08:11

Προγραμματισμός παραλαβής

Παραλαβή και Ταυτοπροσωπία

Έλεγχος αρτιότητας, μεταφορά trays και έλεγχος data loggers

Υπογραφή Δελτίου Αποστολής & διατήρηση αντιγράφου

Παραλαβή εμβολίων και αναλώσιμων

Άμεση μεταφορά εμβολίων στο ιατρείο

Thermosensitive Products
Covid-19 Vaccines or Vials
Θερμοευαίσθητα Προϊόντα
Φιαλίδια


2 x Ice Pack 150 Soft (+2oC to +8oC)

2 x Ice Pack 150 Soft (-18oC to -27oC)

- Αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
- Αποφυγή απώλειας των αναγνωριστικών τους στοιχείων (QR code)
- Προστασία από φθορές/θραύσεις και πιθανές εστίες μικροβιακής επιμόλυνσης της συσκευασίας κατά τη μεταφορά.

1.2 Αποθήκευση εμβολίων

- Τα εμβόλια θα πρέπει να τοποθετηθούν στο κέντρο του μεσαίου ραφιού του ψυγείου και θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των εμβολίων με τα τοιχώματα, την μονάδα ψύξης ή την θύρα του ψυγείου.
- Σημειώνεται ότι αφού ανοιχτεί το ισοθερμικό κιβώτιο, τα εμβόλια θα πρέπει να μεταφερθούν στο ψυγείο σε χρονικό διάστημα κάτω των 5 λεπτών.

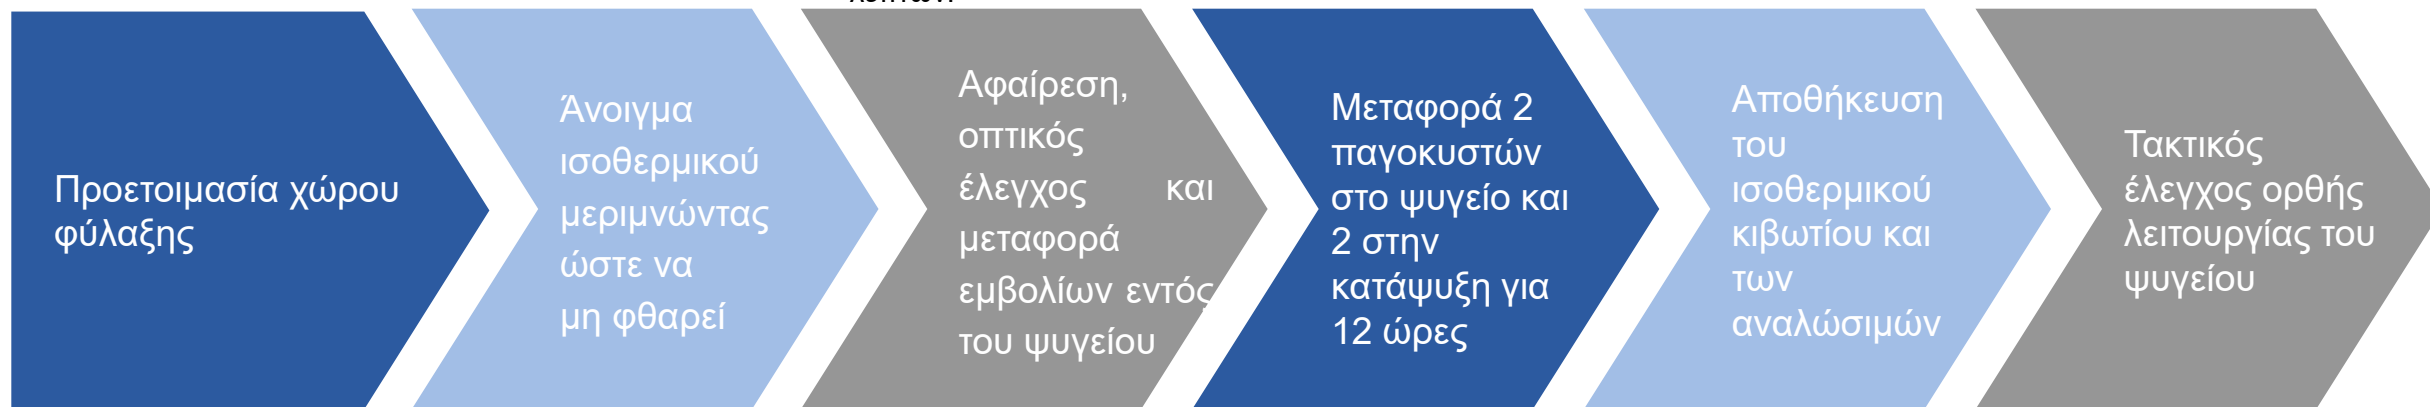

- Εξασφάλιση της καθαρότητας και ορθής λειτουργίας του ψυγείου εντός των ορίων 2 μέχρι 8 βαθμών κελσίου
- Εξασφάλιση κατάψυξης (απαιτείται για την προετοιμασία παγοκυστών).



2. Διαδικασία Εμβολιασμού

2.1 Προγραμματισμός

-  1 Ηλεκτρονική αναζήτηση του πολίτη στην πλατφόρμα ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει ήδη εμβολιαστεί. 
-  2 Προγραμματισμός του ημερήσιου δρομολογίου εμβολιασμών ώστε να αποφεύγεται τυχόν υπόλειμμα δόσεων από ανοιγμένα φιαλίδια. 
-  3 Για την διευκόλυνση και επεξήγηση του προγραμματισμού αυτού δίδονται τα παρακάτω δεδομένα σταθερότητας:
 - Από τη στιγμή που το φιαλίδιο της Janssen ανοιχτεί, οι 5 δόσεις πρέπει να χορηγηθούν εντός έξι (6) ωρών σε θερμοκρασία μεταξύ 2 – 8 °C κάνοντας χρήση του ισοθερμικού κιβωτίου που χορηγήθηκε.
 - Το ισοθερμικό κιβώτιο μπορεί να ανοιχτεί έως 8 φορές διατηρώντας την απαιτούμενη εσωτερική θερμοκρασία για έως και 8 ώρες.
 - Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς κλειστού και ανοιχτού φιαλιδίου αλλά όχι η μεταφορά προγεμισμένης σύριγγας.
-  4 Συναρμολόγηση και σφράγιση του ισοθερμικού κιβωτίου, τοποθετώντας τις 4 παγοκύστες και το φιαλίδιο της Janssen, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που σας έχει αποσταλεί 
-  5 Μεταφορά φιαλιδίου στον χώρο εμβολιασμού εξασφαλίζοντας την αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και την υπέρβαση των χρονικών περιορισμών. 


2.2 Προετοιμασία στο χώρο εμβολιασμού

-  Ταυτοποίηση ασθενή και συμπλήρωση “Ιατρικό Ιστορικό – Σύσταση Εντολής Εμβολιασμού”
-  Απόφαση για χορήγηση εμβολίου
- 

Λήψη δόσης από το φιαλίδιο και άμεση σφράγιση του κιβωτίου
Σε περίπτωση που το φιαλίδιο είναι κλειστό, σημειώνεται η ώρα ανοίγματος επάνω στο φιαλίδιο.
Σε περίπτωση που το φιαλίδιο είναι ανοιχτό, επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν παρέλθει 6 ώρες από το άνοιγμα το φιαλιδίου (σε περίπτωση αποθήκευσής του σε ισοθερμικό κιβώτιο ή ψυγείο) ή 3 ώρες σε περίπτωση που αποθηκευτεί σε θερμοκρασία έως 25 βαθμών Κελσίου.


-  Χορήγηση εμβολίου, ηλεκτρονική καταχώρηση του εμβολιασμού και απόρριψη αποβλήτων

Διαχείριση Αποκλίσεων

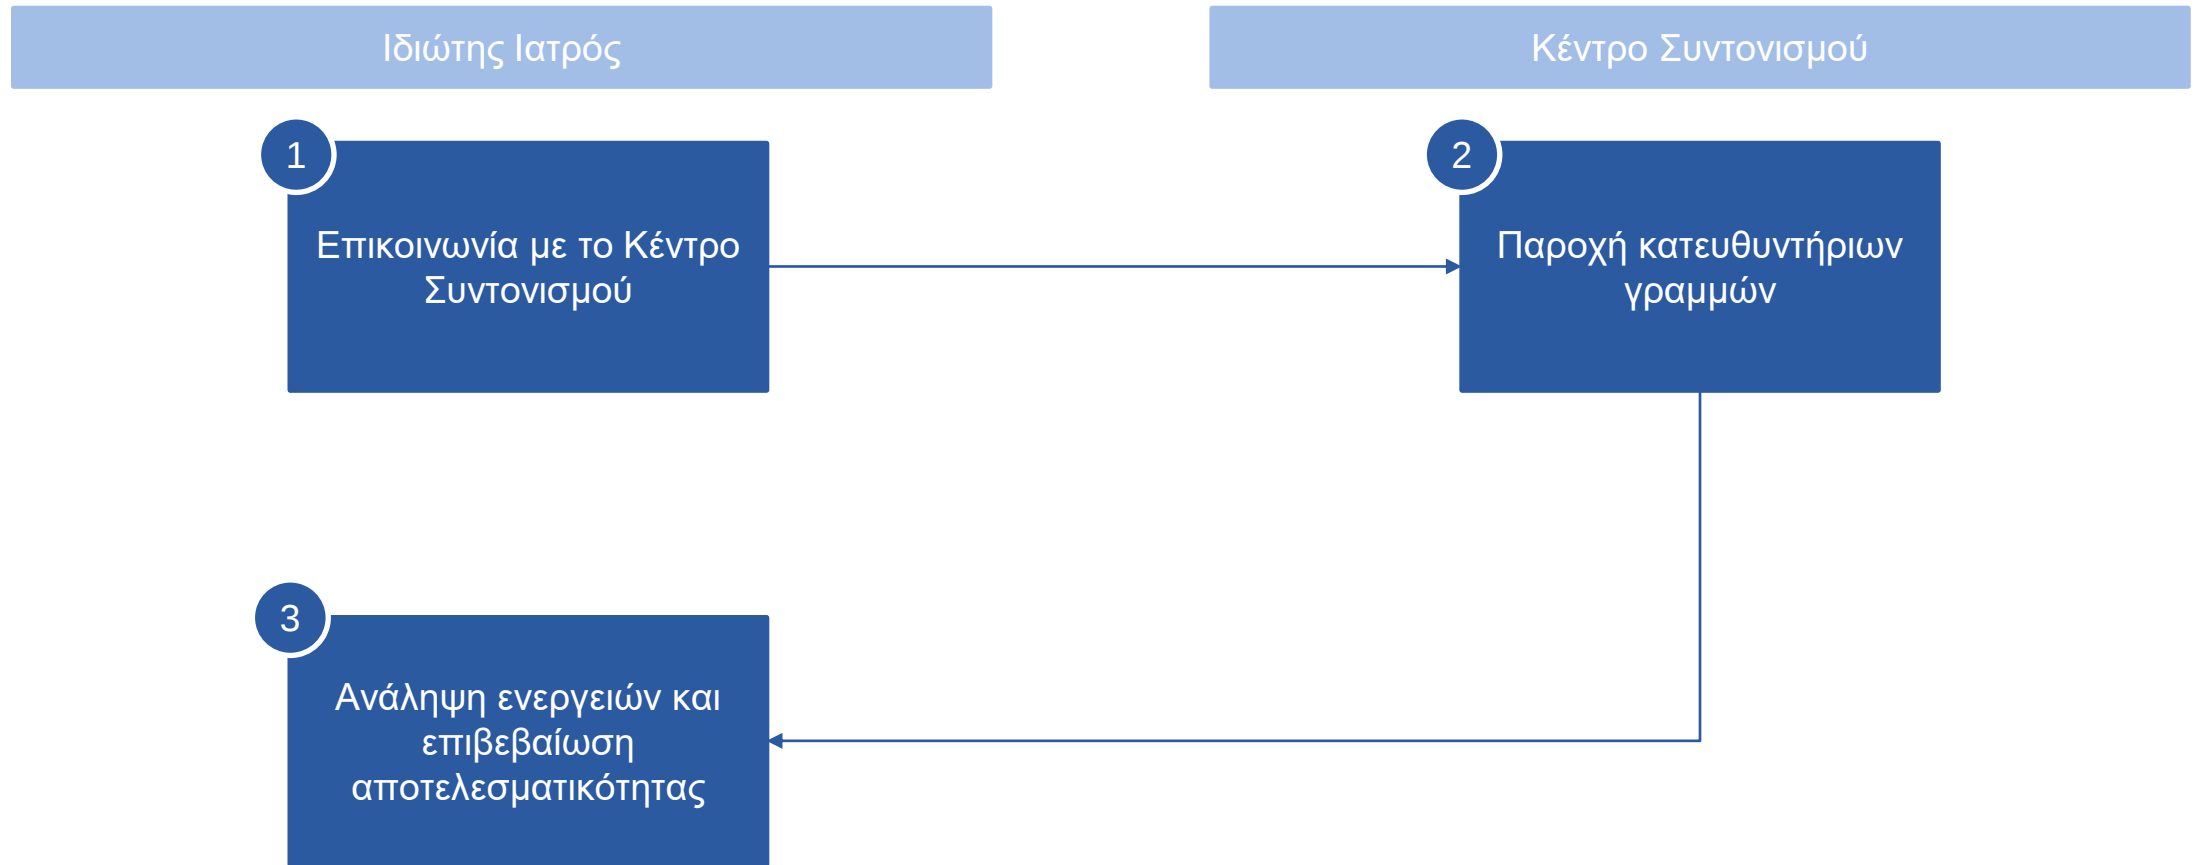

Επικοινωνία με το Κέντρο Συντονισμού

- Για τεχνικά ζητήματα (π.χ. κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση) αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης στο ticketvaccgr@gmail.com ή καλείτε στις γραμμές επικοινωνίας (213-2047751, -52, -55).
- Για ζητήματα ποιότητας (π.χ. αποκλίσεις θερμοκρασίας, παρουσία μαύρων σωματιδίων) αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση vaccines.quality@gmail.com ή καλώντας στις γραμμές επικοινωνίας 213-1331059, -61, -62, φροντίζοντας να συμπεριλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα στοιχεία του Αρμόδιου Ιατρού , της Μονάδας Εμβολιασμού από την οποία τροφοδοτείται (διεύθυνση, τηλέφωνο) και τα στοιχεία του σκευάσματος (αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης, παραγωγός εταιρία).



Ευχαριστούμε